



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：


申请编号：A2025CCC0307-4819525

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：TeM5DC-630HU

检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型号：TeM5DC-630HU； 商标：  Tache、TENGEN 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-11-06 完成日期：2025-11-06	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
--	--

试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeM5DC-630HU

In=400、500、630A

Ui=1500V, Uimp=12kV, Ue:DC1500V

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；




M 型：Ics=Icu=20kA( $\tau=10\text{ms}$ )，H 型：Ics=Icu=40kA( $\tau=5\text{ms}$ )，

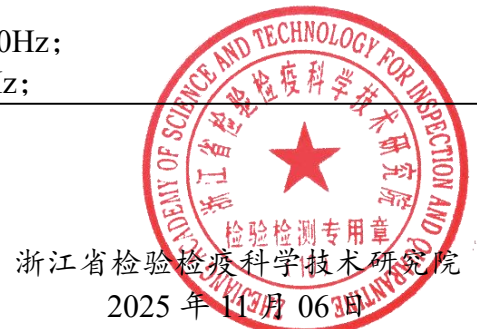
极数：4P,选择性类别：A 类，接线方式:4P 外形；

配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC； Uimp: 4kV； Ui: 690V； Ith: 6A； AC-15: 380V/400V/1.5A； DC-13: 220V/250V/ 0.15A；

电动操作机构：Uimp: 4kV； Ui: 690V, Us: AC220/230V； 50Hz；

欠压脱扣器：Uimp: 4kV； Ui: 800V, Us: AC220/230V； 50Hz；

主检：林纪壹 签名：  日期：2025-11-06
审核：倪小艳 签名：  日期：2025-11-06
签发：王建新 签名：  日期：2025-11-06



备注	1.变更情况：见附页一 2.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 3.试品编号： TeM5DC-630HUM/4300G1 4P 外形 Ue: DC1500V 630A : #1 (拍照核查)
----	---

### 附页一

变更项目	变更前	变更后
委托人, 生产者名称变更	浙江天正智能电器有限公司	<b>浙江天正电气股份有限公司</b>
生产企业名称变更	浙江天正智能电器有限公司	<b>浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</b>
委托人, 生产者地址变更	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	<b>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</b>
生产企业地址变更 (厂址 搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	<b>浙江省温州市乐清市经济开发区中心 大道 288 号</b>
原证书编号	2024010307661118	
原安全型式试验报告编号	02501-23DQ0029	
原变更报告编号(如有)	02501-24DQ0738	
原检测机构	福建省产品质量检验研究院	