



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661118

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TeM5DC-630HU；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661118

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeM5DC-630HU;

Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1500V;

In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；M 型：

Ics=Icu: 20kA(时间常数：10ms); H 型：

Ics=Icu: 40kA(时间常数：5ms); 选择性类别：A 类；极数：4P 外形；适用于隔离用；

配用的辅助触头：1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 6A;

AC-15: 380V/400V/1.5A; DC-13: 220V/250V/0.15A;


带电子电路的附件：

电动操作机构：Uimp: 4kV; Ui: 690V,

Us: AC220/230V; 50Hz;

欠压脱扣器：Uimp: 4kV; Ui: 800V, Us: AC220/230V; 50Hz;

直流接线图：

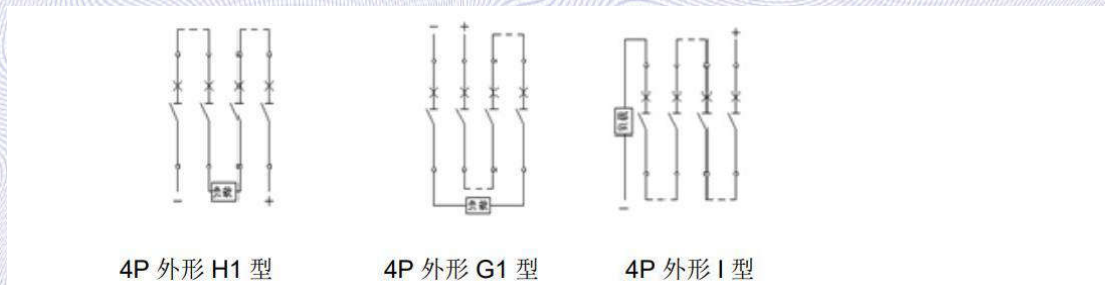

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司