



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661244

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TeM5DC-400HU；具体型号详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661244

证书附页：第 1 页 共 2 页

TeM5DC-400HU;

Ui: 1500V; Uimp: 12kV; Ue: DC1500V;

In: 225A、250A、315A、350A、400A;

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；选择性类别：A 类；

Ics: 20kA (M 型/T=10ms), 40kA (H 型/T=5ms);

Icu: 20kA (M 型/T=10ms), 40kA (H 型/T=5ms);

接线方式：4P 外形；具体接线方式见附页；

产品适用于隔离；产品适用于 PV；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器：Us: AC220/230V；

电动操作机构：Us: AC220/230V；

配用的辅助触头：1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC: Ith: 6A；

AC-15: AC380/400V/1.5A; DC-13: DC220/250V/0.15A

型号解释：

Te M 5 DC- 400 HU □ □ / 4 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业特征代号: Te

(2)塑料外壳式断路器: M

(3)设计序号: 5

(4)产品类型代号: DC-直流式;

(5)壳架等级电流 (A): 400

(6)高电压: HU

(7)分断等级代号: M: 较高分断型; H: 高分断型

(8)操作方式代号: 无代号--手柄直接操作, Z--转动手柄操作, P--电动操作

(9)极数代号: 4: 4P 外形;

(10)脱扣方式:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010307661244

证书附页：第 2 页 共 2 页

附件名称		无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
	热磁式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称		分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头		二组辅助触头报警触头		辅助触头欠压脱扣器报警触头	
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	218	228	238	248		268		278	
	热磁式脱扣器	318	328	338	348		368		378	

(11)接线图代号：接线方式代号：H1、G1、I，详见直连接线图

接线图：

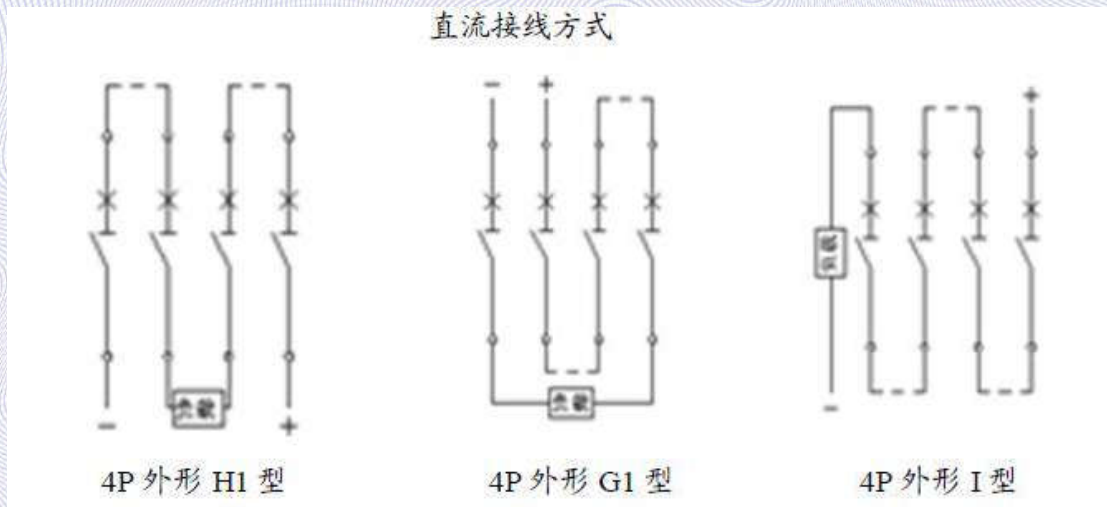

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司