



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2025CCC0302-4819427
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TeW5FGDC-4000HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



产品名称：隔离开关 型号：TeW5FGDC-4000HU 商标：  样品数量：1台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-12-09 完成日期：2025-12-09	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号
--	--

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeW5FGDC - 4000HU；

Ue: DC1500V； Ui: 1600V； Uimp: 15kV；

Ith = Ie: 1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A；

2P 外形: Icw: 70kA/1s； 150kA/0.2s； Icm: 150kA；

4P 外形: Icw: 100kA/1s； 150kA/0.2s； Icm: 150kA；

使用类别: DC - 22A、DC - 23A、DC - PV2； 防护等级: IP20（正面）；


接线方式: 4P 外形、2P 外形，接线方式见附页一；


配用的辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC；

Ith: 10A；

AC - 15: Ue/Ie: AC230V/4A、AC400V/2A；

DC - 13: Ue/Ie: DC24V/8A、DC110V/1.2A、DC220V/0.3A；

主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-12-09

审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-12-09

签发: 王建新 签名:  日期: 2025-12-09



备注

1.变更情况：见附页二


2.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

3.试品编号：


TeW5FGDC-4000HU 4P 外形 Ue: DC1500V Ie: 4000A: #1（拍照核查）

附页一

直流接线图如下

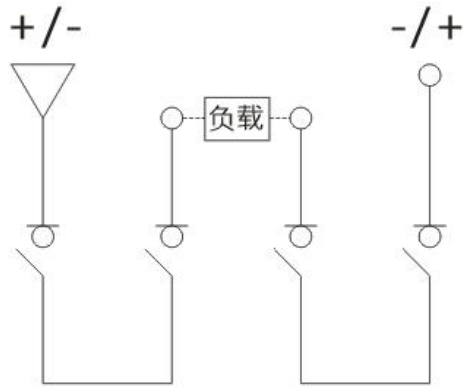

接线图 1 4P 外形 C型接线方式

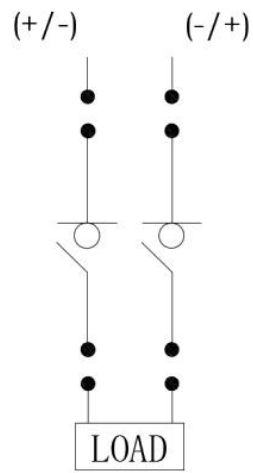

接线图 2 2P 外形

注：产品可实现上接线或下接线。