



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688943

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TeB7UE-63DC；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 18 日 有效期至：2029 年 09 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688943

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeB7UE-63DC;

Ui: 500V; Uimp: 4kV;

Ue: DC60V/80V;


In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：A 类；

Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;

接线方式：1P+N 外形，具体接线方式见下图；

产品不适用于隔离；

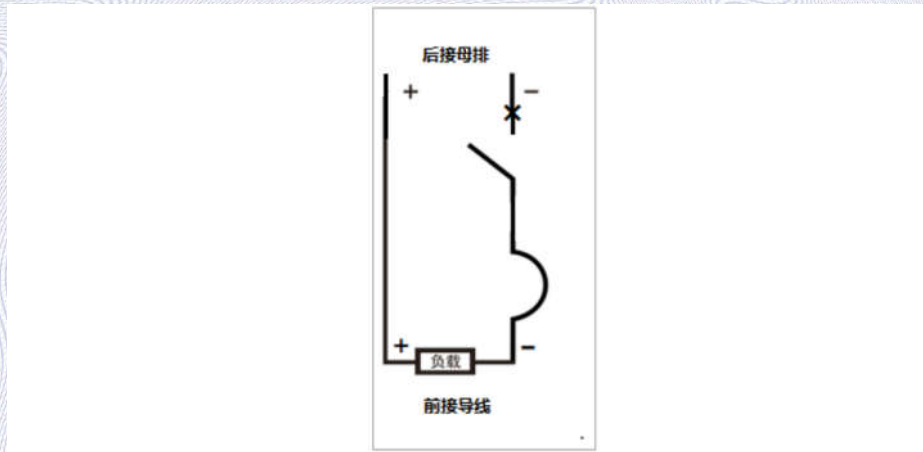

型号解释：

Te B 7 U E - 63 DC

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Te: 企业特征代号

② B: 断路器代号

③ 7: 设计序号

④ U: 通讯行业用

⑤ E: 电子式

⑥ 63: 壳架等级电流 (A)

⑦ DC: 直流型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司